

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-मऊ

पत्र सं०: बलिया एवं / एस०एस० विजिट / 2018-19 / 8445 दिनांक 13/11/18
विषय- दिनांक 08-11 अक्टूबर, 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्तर की टीम के द्वारा किये गये
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-SPMU/NHM/M&E/2018-19/18/565-2 दिनांक 24-04-2018 एवं SPMU/NHM/M&E/2018-19/18/597-2 दिनांक 04-05-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों के द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 08-11 अक्टूबर, 2018 तक जनपद-मऊ का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(डा० नीरज शुक्ला)
अपर मिशन निदेशक।

पत्र सं०: बलिया एवं मऊ / एस०एस० विजिट / 2018-19 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-मऊ।
2. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़, मण्डल- आजमगढ़।
4. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद-मऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।



(डा० नीरज शुक्ला)
अपर मिशन निदेशक।

भ्रमण टीम के सदस्य-:



1. श्री पराग वराडपाण्डे -महाप्रबंधक ई0एम0टी0एस0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
2. मोहम्मद आजम खान, मानीटरिंग एवं डॉक्यूमेंटेशन अधिकारी, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
3. संजय कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, एन0पी0-सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

चिकित्सा इकाई - जिला महिला चिकित्सालय, मऊ (भ्रमण तिथि-08.10.2018)		
अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> ● महिला अस्पताल नई बिल्डिंग में विस्थापित किया जा रहा है। ● सभी प्रकार के टेस्ट किये जा रहे हैं। ● विटामिन-के लोकल क्रय द्वारा कर लिया गया है। ● पोर्टोकल पोस्टर लेबर रूम में नहीं लगे या जे0एस0वाय0 के एडमिन निधि से पोस्टर 15 दिन में लगाये जाये। ● ओ0आर0एस0, जिंक एवं एलयेन्डाजाल उपलब्ध नहीं है। जनपद में अपूर्ती की समस्या है। ● पाटोघाफ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ● सिटिजन चार्टर एवं डी0डब्लू0एच0 का कोई बोर्ड भी नहीं लगा है। ● एन0बी0एस0यू0 कार्यरत है परन्तु कोई बच्चे एडमिट नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महोदया भ्रमण के समय उपस्थित नहीं थे। प्रभारी अधीक्षक महोदय से दृष्टिगत समस्याओं के निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया। 	जनपद स्तर-मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / मुख्य चिकित्साधिकारी

चिकित्सा इकाई - नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उमापुर, ब्लाक परदहा, मऊ (भ्रमण तिथि-09.10.2018)		
अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> ● नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 8 से 10 प्रसव प्रतिमाह हो रहे हैं। परन्तु प्रसव कक्ष की स्थिति अन्यन्त दयनीह है। खिडकियों के शीशे टूटे हुए हैं। पूरी प्रसव टेबिल में जंग लगा हुआ है। प्रसव के सम्बन्धित कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं है। रखरखाव के आभाव में भवन/प्रसव कक्ष जर्जर होता जा रहा है। ● प्रसव कक्ष में पानी एवं बिजली की अपूर्ती की व्यवस्था सही नहीं है। ● रेडिएन्ट गार्मर उपलब्ध है परन्तु बिजली की आपूर्ती एवं बैकअप की सुविधा नहीं है। ● लैब में 02 एल0ए0 तैनात है। परन्तु लैब में केवल मलेरिया, एच0बी0. की जांच ही की जा रही है। ● फार्मासिएट अस्पताल में उपस्थित नहीं था अस्पताल में दवा वितरण काउन्टर में वितरित किये जाने हेतु रखे गये दवाओं में "SPADE" Expire date Aug' 2018 पायी गयी। ● अस्पताल के खाते में उपलब्ध Untied Fund का व्यय नहीं किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● MOIC भ्रमण के समय उपस्थित नहीं थे। प्रभारी अधीक्षक महोदय से दृष्टिगत समस्याओं के निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया। 	जनपद स्तर-MOIC / मुख्य चिकित्साधिकारी

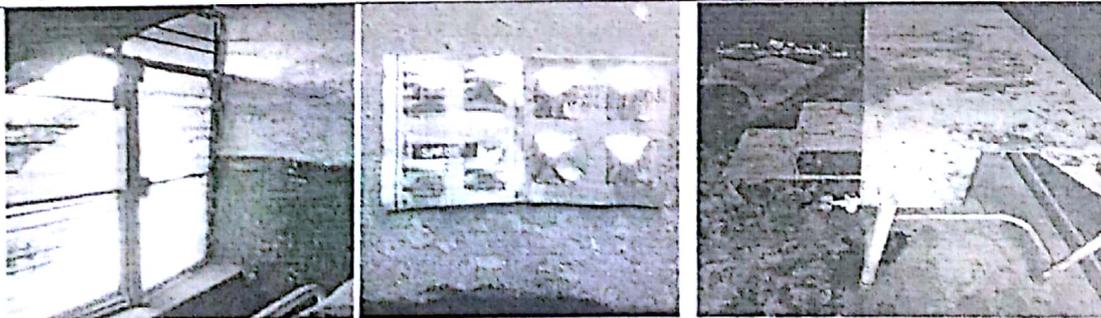

चिकित्सा इकाई – सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परदहा, मऊ (भ्रमण तिथि-10.10.2018)		
अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> अस्पताल नये भवन में विस्थापित किया गया है परन्तु प्रसव कक्ष को विस्थापित किया जाना है। प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगे हैं। शौचालय बहुत गंदा है। विटामिन-के उपलब्ध नहीं है। दवा वितरण काउन्टर पर “Peracetamol” Expire date 10-2018 पायी गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> अधीक्षक महोदय भ्रमण के समय उपस्थित थे। अधीक्षक महोदय से दृष्टिगत समस्याओं के निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया। 	जनपद स्तर-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी

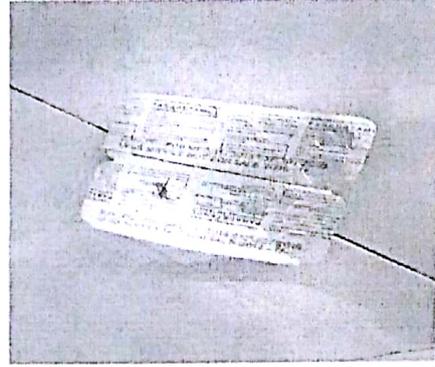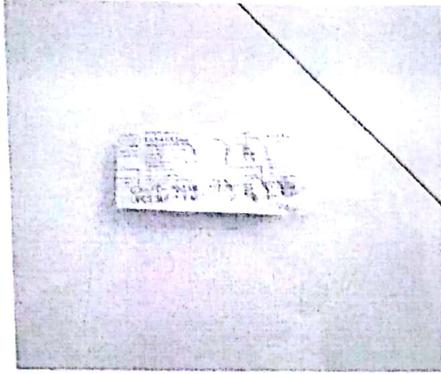

चिकित्सा इकाई – स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बड़आ गोदाम, परदहा, मऊ (भ्रमण तिथि-10.10.2018)		
अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> नार्मल प्रसव किया जा रहा है। उपकेन्द्र भवन पर उपकेन्द्र का नाम नहीं लिखा है। दरवाजा खिड़किया पूरी तरह से टूट गयी है। उपकेन्द्र का रजिस्टर उपलब्ध नहीं है जिसमें प्रसव का रिकॉर्ड रखा जाये। उपकेन्द्र अंदर से काफी साफ सुथरा है। 	<ul style="list-style-type: none"> Untied fund के द्वारा उपकेन्द्र की स्थिति सुधारे 	• ANM

वी0एच0एन0डी0 प्राथमिक विद्यालय संख्या-02 डुमराव परदहा (भ्रमण तिथि-09.10.2018)		
अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> सत्र पर बैनर नहीं लगा है। जे0ई0 का वेक्सीन सत्र पर उपलब्ध नहीं है। विटामिन-ए का सीरप उपलब्ध नहीं। ड्यूलिस्ट के अनुसार लाभार्थी बहुत कम आ रहे हैं एम0सी0पी0 कार्ड पर एम0सी0टी0सी0एस0 नम्बर नहीं डाला गया है। सत्र स्थल का चयन एक अच्छे माईको प्लान के अनुसार किया जाना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> • ANM 	-

राष्ट्रीय कार्यक्रम के अवलोकन बिन्दु:-

एन0वी0वी0डी0सी0पी0:-

- जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे एवं मलेरिया कार्यालय में 03 मलेरिया इन्सपेक्टर कार्यरत हैं परन्तु फील्ड विजिट का कोई प्लान नहीं बनाया गया है।
- जनपद में वी0एच0डब्लू द्वारा सितम्बर 2018 तक 43566 मलेरिया स्लाईड बनायी गयी है। जिसमें 06 मलेरिया पोसेटिव पाये गये।
- जनपद में भ्रमण कि दिनांक तक कोई आउट ब्रेक रिपोर्टिड नहीं है।
- जनपद में संचारी रोग पखवाडा दिनांक 01.10.2018 से 15.10.2018 तक प्रभावी रूप से संचालित है। प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक गतिविधियाँ संचालित की जा रही रही फोगिंग प्लान के अनुसार किया जा रहा है।

आई0डी0एस0पी0-

5. भ्रमण के समय एपीडेमियोलॉजिस्ट कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जनपद में आई0डी0एस0पी0 की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। डाटा मेनेजर आई0डी0एस0पी0 द्वारा अवगत कराया गया कि वेबसाइट हेक हो जाने के कारण सर्वर पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है।
6. आई0डी0एस0पी0 के अर्न्तगत वीडियो कान्फेसिंग के लिये उपलब्ध कराये गये आवश्यक उपकरण अभी तक एपीडेमियोलॉजिस्ट को हस्तांतरित नहीं किये गये हैं।
7. आई0डी0एस0पी0 के अर्न्तगत जनपद में डाटा इन्ट्री आपरेटर का पद वर्तमान में रिक्त है।

एन0एल0ई0पी0-

8. एन0एल0ई0पी0 कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0सी0डी0सी0 अभियान के लिये जनपद को ₹0 63.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। गतिविधि सम्पादित की जा चुकी है उक्त अभियान में ₹0 58.00 लाख की धनराशि व्यय हुई है परन्तु जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एन0एल0ई0पी0 के खातें हस्तान्तरित नहीं की गयी थी जिसके कारण भुगतान नहीं किया जा सका।
9. फोकस लेपरोसी अभियान जारी है। जिसमें सेकेण्ड ग्रेड सर्वे के अर्न्तगत 02 गाँव एवं 01 अर्बन ऐरिया भ्रमण किये जाने हेतु चयनित है जिसमें जनपद स्तर की टीम (जिला लेपरोसी कन्सलटेन्ट, एन0एम0ए0, फीजियोथेरेपिस्ट, एवं पी0एम0डब्लू0)के द्वारा भ्रमण किया जाना है।

आर0एन0टी0सी0पी0-

1. जनपद में 02 सीवीनाट मशीन क्रियाशील है जिनमें वर्तमान माह में 320 (194 + 130) टेस्ट किये गये हैं।
2. डी0टी0ओ0, मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में एक्स0डी0आर0 एवं एम0डी0आर0 के 22 मरीज है जिनको दवा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु जनपद में एक्स0डी0आर0 एवं एम0डी0आर0 रोगियों के लिये दवा की खरीद जनपद स्तर पर सम्भव नहीं है। राज्य स्तर से दवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
3. अक्टूबर के प्रोजेक्शन कि अनुसार कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में 87 प्रतिशत धनराशि व्यय किया जा चुका है।

पी0आई0सी0यू0 (Pediatric Intensive Care Unit)

1. भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा भवन सी0एम0एस0, जिला अस्पताल, मऊ को हस्तान्तरित की जा चुकी है। उपकरणों के खरीद की प्रक्रिया जारी है जनपद स्तर पर खरीदे जाने वाले कुछ उपकरण जैसे Nebulizer, X-Ray View box, Over Head Warmers, B type 02 cylinder, Suction Machine, Ambu bag, Laryngoscope, आदि जेम पोर्टल से खरीद की जा चुकी है। अन्य उपकरणों की खरीद हेतु टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जा रही है।



(Signature)
2-11-18

(श्री संजय कुमार),
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर,
राष्ट्रीय कार्यक्रम, संक्रामक रोग,
अनुभाग।

(Signature)
11/11/2018

(मो0अम्म खा)
मानिट्रिंग एण्ड डाक्यूमेन्टेशन
आफिसर, कम्युनिटी प्रोसेस, अनुभाग।

(Signature)
02/11/18

(श्री पराग वराडपाण्डे)
महाप्रबंधक ई0एम0टी0एस0,
एन0एच0एम0, उ0प्र0।