
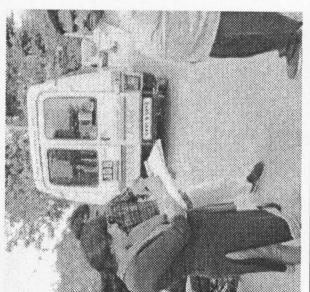


सहयोगात्मक पर्यवेक्षण


जनपद– अम्बेडकरनगर एवं फैजाबाद
दिनांक– 17.09.2018 से 19.09.2018

पर्यवेक्षक


- सरिता गुप्ता, स्टेट आशा प्रोग्राम मैनेजर, आशा प्रोग्राम, कम्प्यूनिटी प्रोसेस, एस0पी0एस0यू, एन0एच0एस0, लखनऊ।
- विपिन कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक, निमण अनुभाग, एस0पी0एस0यू, एन0एच0एस0, लखनऊ।
- मिशन निदेशक, एन0एच0एस0 के पत्रांक एस.पी.एस.यू./एन.एच.एस./एस.एण्ड.ई./2018-19/18/896-2 दिनांक 04.05.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 17.09.2018 तथा 18.09.2018 को जनपद अम्बेडकरनगर एवं दिनांक 19.09.2018 को जनपद फैजाबाद के निम्नांकित चिकित्साधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया गया—
- दिनांक 17.09.2018 को जनपद अम्बेडकरनगर में जिला कम्प्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगाज, अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहसिनपुर, अफवरपुर का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 18.09.2018 को जनपद अम्बेडकरनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ेपुर, एवं उपकेन्द्र अशाफपुर मजगावा का पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय गये और वहां मुख्य चिकित्साधिकारी को भ्रमण के दोरान पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शीघ्र ही पायी गयी कमियों को दूर करने का आशावान दिया गया।
- दिनांक 19.09.2018 को जनपद फैजाबाद में दर्शननगर संयुक्त चिकित्सालय एवं वी0एच0एन0टी0 सब के दोरान ब्लाक सोहावल में उपकेन्द्र रोनाही एवं उपकेन्द्र तहसीनपुर का पर्यवेक्षण किया गया।


दिनांक	Major Findings from the Visit Site	Related Pictures	Level of Intervention	
			Intervention/Activities Identified	
प्रथम दिवस 17.09.2018	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगाज, अम्बेडकरनगर आशा कार्यक्रम	 	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव पंजिका एवं आवश्यक औषधियों के रख-रखाव के बारे में निर्देशित किया गया। बायोवेस्ट के संबंध में निर्देशित किया गया। प्रसव हेतु उपयोग में लाने वाले उपकरण को निर्जलीकरण हेतु तथा साफ-सफाई से रखने हेतु निर्देशित किया। आरबी0एस0के0 टीम के Movement Register अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि एक common movement register पर इकाई के सभी स्टाफ का Movement नरा जाये एवं जो न भरे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यालयी की जाये। वी0एच0एन0सी0 खातों को खोले जाने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया गया। 	अधीक्षक स्तर से एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।
आरबी0एस0के0 कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> BAM का झानाननराण 13.08.2018 को दूसरे ब्लाक में हो गया है, जिससे माह अगस्त के सभी भुगतान अभी बाकी है। नये BAM श्री अनुराग सिंह ने दिनांक 15.09.2018 को Join किया है। अधीक्षक द्वारा आशावासन दिया गया कि 2-4 दिनों में समस्त भुगतान हो जायेगा। आशाओं के भुगतान हेतु उपकेन्द्र देवरियापुर नये MIS application में इंगित नहीं कर रहा है। जिस पर जिला कम्प्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही यह समस्या खत्म हो जायेगी। इसके लिए राज्य स्तर पर भी चर्चा की जा चुकी है। 		<ul style="list-style-type: none"> आरबी0एस0के0 टीम के सभी सदस्यों द्वारा दोपहर 12:30 बजे तक स्वास्थ्य इकाई छोड़कर जा चुके थे। टीम के अधिकार्ता सदस्य ब्लाक अकबरपुर से आते हैं, जो 10:00 बजे की बाद ही स्वास्थ्य इकाई पर पहुंचते हैं। उनके द्वारा Movement Register नहीं भरा जा रहा है। इकाई पर कहीं भी शिकायत पेटिका नहीं लगी थी। 	

<p>ANC Ward</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य इकाई पर मासिक औसतन प्रसव लोड लगभग 130 है एवं प्रसव कक्ष में 4 स्टाफ नर्स की तैनाती है। जिसमें से 2 संविदा पर नियुक्त हैं। किसी भी स्टाफ नर्स द्वारा केम्पशीट एवं पार्टॉफ्राफ नहीं भरा जा रहा है। स्टाफ नर्स अमला रात द्वारा अवगत कराया गया कि केम्पशीट डॉ निमिला द्वारा ही भरा जाता है, जो कि अमण के दोषान देखने को नहीं मिला। प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित किये जाने वाले HRP Day के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। संज्ञान में आया कि उस दिन सभी गर्भवती लाभार्थियों की जांचे नहीं की जा रही है। इकाई पर 10 सितंबर को आयोजित HRP Day में केवल 12 गर्भवती महिलाओं की जांचे की गयी थी। 	<p>PNC Ward</p> <ul style="list-style-type: none"> इकाई पर 2 लाभार्थियों से बात की गयी, जिनका प्रसव सुबह 04:00 बजे हुया था, उनके द्वारा नवजात को स्तनपान कराया गया था। जै0एस0टीएस0को कार्यक्रम के दौरान उहँ वाहन एवं भोजन की व्यवस्थ भी दी गयी थी। वार्ड में रेडियन्ट वार्मर खराब पाया गया। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि माह फरवरी 2018 से नया रेडियन्ट वार्मर उपलब्ध है परन्तु अभी उसका installation नहीं हुआ है। वार्ड में इन्वर्टर का कानेक्षण नहीं था। शैचालय में साफ-सफाई का अभाव था। <p>ई0एस0टीएस0 कार्यक्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> 108 एम्बुलेन्स सेवा हेतु रिकार्ड व दवाईयों का निरीक्षण किया गया। एम्बुलेन्स में आकसीजन सिलेंडर में आकसीजन नहीं थी। ई0एस0टी0 द्वारा अवगत कराया गया कि 01 दिवस पूर्व ही आकसीजन खत्म हुयी है। इमरजेंसी इवाइया उपलब्ध थी। <p>अन्य बिन्दु</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य इकाई के अन्तर्गत 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं— कम्हरियाथाट, कमालपुर एवं नारियाओं। तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी भी चिकित्सक की तेजाती नहीं है। Family Planning counsellor श्रीमती सरिता देवी के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अन्तरा की प्रथम डोज दी गयी थी। उनको बताया गया कि अन्तरा लाभार्थियों को उन्हें लगातार दूर्घाष पर फॉलोअप करते रहना है। अन्यथा ड्रॉप आउट की सम्भावना बनी रहेगी। अन्तरा सेवा देने से पहले महिला की काउन्सिलिंग अच्छे से की जानी आवश्यक है।
---	--

<ul style="list-style-type: none"> ए०एन०एम० की स्थिकूत 31 पदों के सापेक्ष कुल 28 ए०एन०एम० की नियुक्ति है। 146 वी०एच०एस०ए०एन०सी० खातों के सापेक्ष 58 खाते ही खोले गये हैं, शेष प्रक्रिया में हैं। सिंक टेबलेट की उपलब्धता नहीं है। 	<p>दिनांक 17.09.2018</p> <ul style="list-style-type: none"> अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहसिनपुर, अकबरपुर स्वास्थ्य इकाई पर अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से 02 चिकित्सकों को सम्बद्ध किया गया है। स्वास्थ्य इकाई कुल 5300 जनसंख्या को कवर कर रहा है। इकाई पर 1 फार्मासिस्ट, 2 स्टाफ नर्स, 1 लैब टेक्नीशियन एवं 3 स्पोर्ट स्टाफ नियुक्त हैं। एच०आर०एम० हेतु Line listing & Follow up नहीं किया जा रहा है। परिवार नियोजन सेवाओं हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे। आर०केंड०एस० को कोई रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। इस वित्तीय वर्ष में GB and EC की बेठक नहीं हुयी है। चिकित्साधिकारी से अनुरोध किया गया कि इस कार्ये हेतु ए०एन०एच०एम० नोडल को निर्देशित करें। Essential Drug List उपलब्ध था, परन्तु भ्रमण के दौरान Display नहीं किया गया था। Functional Autoclave, Radiant Warmer उपलब्ध नहीं था। Partograph नहीं भरा जा रहा है। Referral Register नहीं था। Labour room में Kallyspad खराब पाया गया। माह अगस्त 18 का आशा झुगतान अभी नहीं किया गया है। ओषधी कक्ष में दवाईयां व्यवस्थित तरह से नहीं रखी हुयी थी। <p>ए०एन०एच०एम० नोडल अधिकारी के सार से तत्काल व्यवस्था की गई।</p> <p>एच०आर०एम० Line listing & Follow up</p> <ul style="list-style-type: none"> परिवार नियोजन सेवाओं हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। इस वित्तीय वर्ष में GB and EC की बेठक नहीं हुयी है। जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुरोध किया गया कि इस कार्ये हेतु ए०एन०एच०एम० नोडल को निर्देशित करें। Essential Drug List को डिस्प्ले करने के लिये फार्मासिस्ट को निर्देशित किया गया। Functional Autoclave, Radiant Warmer को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुरोध किया गया कि इस कार्ये हेतु ए०एन०एच०एम० नोडल को निर्देशित करें।   
---	--

18.09.18	<p>PNC Ward</p> <ul style="list-style-type: none"> वार्ड में 8 बेड थे एवं भ्रमण के दौरान 2 प्रसूताएं उपस्थित थीं। वार्ड में साफ–सफाई , उचित रोशनी व हवा की सुचित व्यवस्था थी। वार्ड के शोचालय में साफ–सफाई की व्यवस्था थी। परन्तु शोचालय की फलोर टाइल्स को बदलने की आवश्यकता थी। इस सन्दर्भ में प्रभारी अधीक्षक को सूचित किया गया। जै0एस0वाई0 लाइट रजिस्टर, 102 रजिस्टर का अवलोकन किया गया। <p>ANC Ward</p> <ul style="list-style-type: none"> वार्ड में 9 बेड थे, परन्तु कोई भी लाभार्थी नहीं था। वार्ड में ताला लगा हुआ था। किसी भी प्रकार की आई0ई0सी0 का प्रदर्शन नहीं था। इकाई पर कुल 4 स्टाफ नर्स नियुक्त हैं, जिनमें से 2 सविदा पर हैं। स्वास्थ्य इकाई पर माह में औसतन 85–90 प्रसव होते हैं। स्टाफ नर्स द्वारा पूर्ण माह तक पार्टीग्राफ भरा जा रहा था, परन्तु वर्तमान में पार्टीग्राफ फार्मेट उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा रहा है। 7 ट्रै नियमानुसार व्यवस्थित नहीं थी। व्यवस्थित कराया गया। इन्सरेन्सी ट्रै में 2 expiry date की injection रखी हुई थी। Colour coated bins उपलब्ध नहीं थे। लेबर टेबल पर कैलेसप्रेट खराब थी। दो लेबर टेबल के बीच privacy screen नहीं लगे थे। ऑक्सीजन सिलोन्डर खाली रखे हुये थे। <p>Labour Room-</p> <ul style="list-style-type: none"> इकाई पर कुल 4 स्टाफ नर्स नियुक्त हैं, जिनमें से 2 सविदा पर हैं। स्वास्थ्य इकाई पर माह में औसतन 85–90 प्रसव होते हैं। स्टाफ नर्स द्वारा पूर्ण माह तक पार्टीग्राफ भरा जा रहा था, परन्तु वर्तमान में पार्टीग्राफ फार्मेट उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा रहा है। 7 ट्रै नियमानुसार व्यवस्थित नहीं थी। व्यवस्थित कराया गया। इन्सरेन्सी ट्रै में 2 expiry date की injection रखी हुई थी। Colour coated bins उपलब्ध नहीं थे। लेबर टेबल पर कैलेसप्रेट खराब थी। दो लेबर टेबल के बीच privacy screen नहीं लगे थे। ऑक्सीजन सिलोन्डर खाली रखे हुये थे। <p>आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> RBSK Team द्वारा निर्धारित समयानुसार फील्ड विजिट हेतु Movement नहीं किया जा रहा है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान RBSK Team के विजिट कैलेप्डर के अनुसार दोनों टीमों का साइट विजिट किया गया पर मौके पर कोई टीम नहीं पायी गयी। सामुदायिक स्ताश्य केन्द्र पहुँचने पर एक टीम ने अवगत कराया कि आज वो कैलेप्डर के हिसाब से नहीं गये थे। उनके द्वारा Movement Register नहीं भरा जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपलब्ध कार्ड मानक अनुरूप नहीं था। ए0–4 साइज पेपर पर फोटोकापी किया हुवा था। 	<p>अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन0प्र0एम तथा नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 द्वारा आगामी 15 दिन में कर लिया जायेगा।</p>
----------	---	---
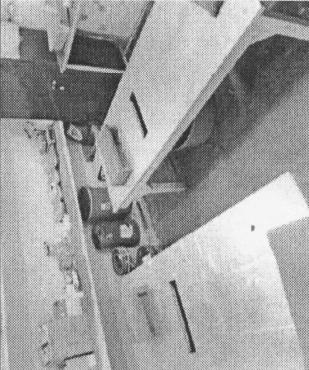
<p>अन्य बिन्दु</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य इकाई पर कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक या सर्जन नहीं है। बल ट्रोरेज यूनिट नहीं है। स्वास्थ्य इकाई पर कोई शिकायत पेटिका नहीं लगी हुयी थी। 	<p>दिनांक 18.09.2018 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – बडेपुर</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य इकाई पर 1 चिकित्सक, 2 फार्मासिस्ट, 1 स्टाफ नर्स, 1 एलोनएमो, 1 एलोएन, 1 एवं 1 एच०आर०पी तेनात है। इकाई पर माह में औसतन लगभग 15 से 20 प्रसव होते हैं। प्रसव कक्ष में विगत 3 माह से रेडियन्ट वार्मर खराब है। आवर्णीजन सिलेप्डर विगत 1 साल से उपलब्ध नहीं है। कैलीसपेल खराब रखे हुये पानी की टंकी ढूटी हुयी है। इकाई पर पानी सप्लाई हेतु पानी की टंकी ढूटी हुयी है। आईओईसी 1 एवं समस्त प्रोटोकॉल पोस्टर का समुचित प्रदर्शन पाया गया। साफ सफाई का समुचित प्रबन्ध था। ए०एन०सी० रजिस्टर में एच०आर०पी चिह्नित हो रही है। परन्तु एच०आर०पी हेतु अलग से कोई line listing नहीं किया जा रहा है। इकाई पर तेनात स्टाफ नर्स PPIUCD/ IUCD trained हैं, परन्तु उपकरण न होने के कारण कार्य नहीं कर पार्ही है। स्टाफ नर्स SBA trained हैं, परन्तु पार्टॉग्राफ नहीं भरा जा रहा है। प्रशिक्षण की आवश्यकता बतायी गयी। Colour coated bins उपलब्ध नहीं थे। <p>नोट – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में ही एक उपकेन्द्र कियाशील है, वहाँ भी प्रसव संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही है।</p> <p>उपकेन्द्र – अश्रुपुर मजगवां</p> <ul style="list-style-type: none"> इकाई पर माह में औसतन 250 से 300 प्रसव हो रहे हैं। माह अगस्त 2018 में कुल 275 प्रसव कराये गये हैं। माह सितम्बर में भ्रमण के दिवस तक कुल 306 प्रसव कराये गये हैं। विगत माह कुल 275 के सापेक्ष कुल 22 Still birth हैं। प्रसव कक्ष में लेबर टेबल मानकानुसार नहीं पायी गयी। उपकेन्द्र पर 01 ए०एन०एमो, 01 आशा उपस्थित है। जो कि मिलकर प्रसव करवाती है। इस उपकेन्द्र पर दो अन्य ए०एन०एमो को अटैच कर 	<p>दिनांक 18.09.2018 ए०एन०एमो द्वारा कार्य अपेक्षित। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक भ्रमण कर कार्य सुनिश्चित करायें।</p> <ul style="list-style-type: none"> ए०एन०एमो ए०एन०एमो पर सूचनाओं का अंकन कराने हेतु निर्देशित किया। प्रसव हेतु उपयोग में लाने वाले उपकरण का निर्जलीकरण हेतु तथा साफ–सफाई से रखने हेतु निर्देशित किया। उपकेन्द्र पर प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित कोई भी पोस्टर, कैलेप्डर व दीवार लेखन नहीं था। ए०एन०एमो को अनटाइड फंड के 
--	---	--


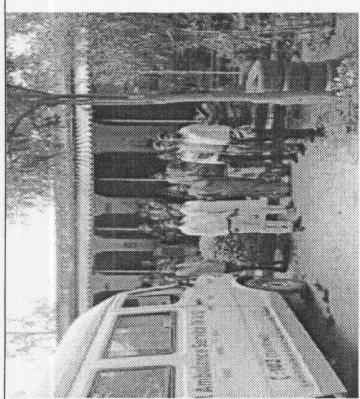


- रखा है जो लगभग 6 माह से छुट्टी पर है (एक गम्भीरता है और एक टीवी की मरीज है)
- इकाई को विंग 4 वर्षों से अन्ताइड फन्ड प्राप्त नहीं हुया है।
- इकाई पर सी0एच0सी0 स्तर से एक एम्बुलेन्स 102 की व्यवस्था भी करायी गयी है।
- बायोमेडिकल वर्स्ट के निस्तारण हेतु इकाई पर कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है।
- रोडियन्ट वार्मर उपलब्ध नहीं था।

दिनांक
19.09.2018

प्रतीय दिवस
NRC—

जिला संयुक्त चिकित्सालय, दर्शनगर, फैजाबाद

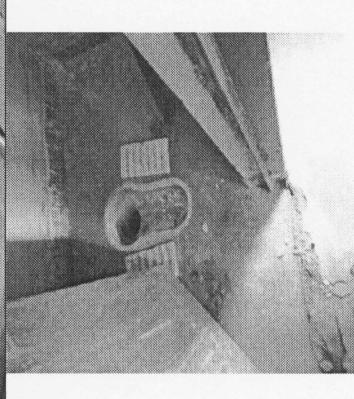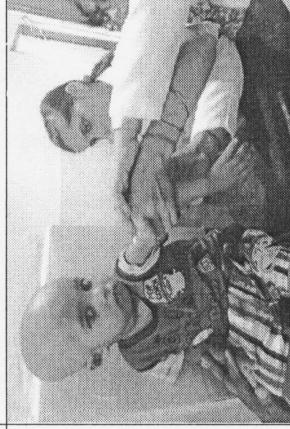

- टीकाकरण,जे0स0वार्ड 10 तथा अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया।
- प्रसव कक्ष में लेबर टेबल मानकानुसार कराने हेतु निर्देशित किया गया।

CMS के स्तर से तत्काल व्यवस्था की गई।



- NRC में दी जाने वाली सेवाओं को Display हेतु किचन एवं बाथरूम में पानी सप्लाई हेतु कार्यवाही करने के लिये

अधिकारक स्तर से एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।

- चिकित्सा अधिकारक तथा बी0सी0पी0एम0 को समस्त आवश्यक व्यवस्था हेतु अवगत कराया गया। १०एम०एम० तथा आशा की सांचाहिक/मासिक बेठक में नियमित रूप से लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट तैयार कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

वी0एच0एन0डी0 सत्र— उपकेन्द्र रोनाही, ब्लाक सोहबल, जनपद फैजाबाद (L1)

- इकाई पर 01 १०एन०एम० श्रीमती कान्ती राव, एवं आशा श्रीमती कंचन राव उपस्थित थी।
- आशा एवं १०एन०एम० की ड्यू लिस्ट एवं माइको प्लान परीक्षण किया गया। ड्यू लिस्ट सही तरह से नहीं बनी हुयी थी।
- विंगत माह में कुल 04 एच०आर०पी0 चिह्नित की गयी है। उसके बाद लाइन लिस्टिंग व फॉलोअप नहीं किया गया था।
- विंगत एवं पानी की समुचित व्यवस्था थी।
- सफाई की समुचित व्यवस्था थी।

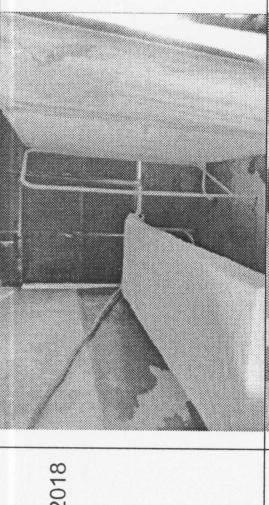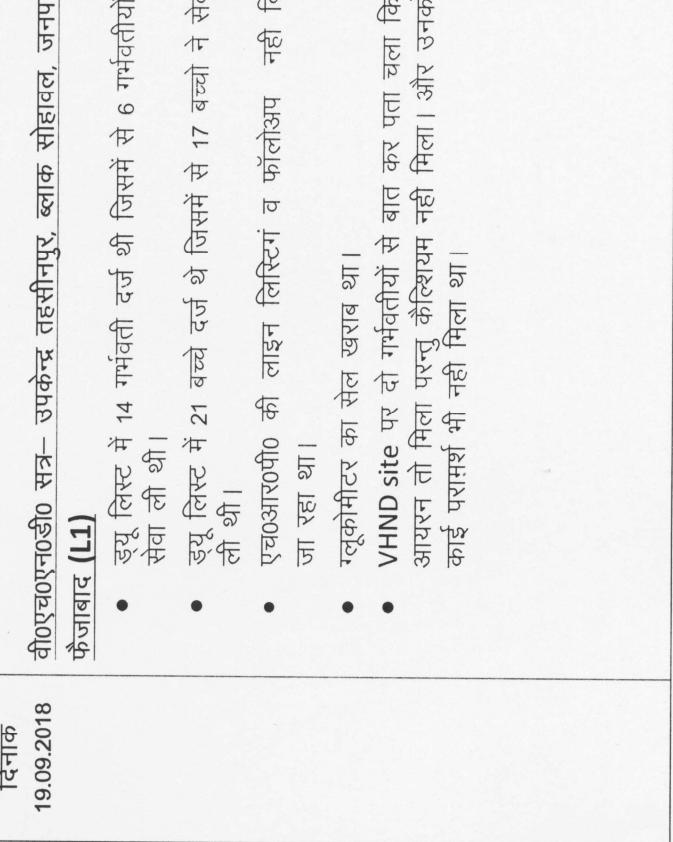	<ul style="list-style-type: none"> • Calcium और Zinc tablet सप्लाई में नहीं था। • उपकेन्द्र पर_1 अप्रैल 2018 से दिनांक 19 सितम्बर 2018 तक कुल 113 प्रसव हुए हैं और 1 बच्चा मृत हुआ है। • वहाँ कोई रेफरल रजिस्टर नहीं उपलब्ध था। 		 <p>विकित्सा अधीक्षक तथा बी0सी0पी0एम० को समर्त आवश्यक व्यवस्था हेतु अवगत कराया गया। १००म०००एम० तथा आशा की सापाहिक / मासिक बेठक में नियमित रूप से लाभार्थियों की ड्यू टिस्ट तैयार कराने के निर्देश प्रदान किये गये।</p>
<p>दिनांक 19.09.2018</p>	<p>वी0एच0एन0डी0 सत्र- उपकेन्द्र तहसीनपुर, ब्लाक सोहावल, जनपद फैजाबाद [11]</p> <ul style="list-style-type: none"> • ड्यू लिस्ट में 14 गर्भवती दर्ज थी जिसमें से 6 गर्भवतीयों ने सेवा ली थी। • ड्यू लिस्ट में 21 बच्चे दर्ज थे जिसमें से 17 बच्चों ने सेवा ली थी। • एच०आर०पी० की लाइन लिस्टिंग व फॉलोअप नहीं किया जा रहा था। • अल्कोमीटर का सेल खराब था। • VHND site पर दो गर्भवतीयों से बात कर पता चला कि आयरन तो मिला परन्तु कैलिश्यम नहीं मिला। और उनके काई परामर्श भी नहीं मिला था। 		<p>मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद अम्बेडकर नगर को चिकित्सा इकाईयों पर भ्रमण के संबंध में चर्चा की गयी। उनसे अपेक्षा की गयी अपने स्तर से चिकित्सा इकाईयों पर सुधारात्मक कार्यवाही करें।</p> <p><i>Sarita Gupta</i> ०३/१०/१८ (सरिता गुप्ता)</p> <p>आशा कार्यक्रम प्रबन्धक, कर्घनीटी प्रोसेस</p>